

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
238	GX-B1424/20-3-23008	2023. 7. 28	依据NB/T 10176-2019单轨吊车综合判定合格。	
239	GX-B1424/20-3-23009	2023. 7. 28	依据NB/T 10176-2019单轨吊车综合判定合格。	

240	GX-B1424/20-3-23010	2023. 7. 28	依据NB/T 10176-2019单轨吊车综合判定合格。			
241	GX-B1424/20-3-23011	2023. 7. 28	依据NB/T 10176-2019单轨吊车综合判定合格。			

242	GX-B1310/21-3-23097	2023. 7. 28	符合标准要求。	
243	GX-B1310/21-3-23098	2023. 7. 28	符合标准要求。	

244	GX-B1310/21-3-23099	2023. 7. 28	符合标准要求。	
245	GX-B1310/21-3-23100	2023. 7. 28	符合标准要求。	

246	GX-B1428/21-3-23024	2023. 7. 28	无缺陷迹痕显示。	
247	GX-B1428/21-3-23025	2023. 7. 28	无缺陷迹痕显示。	

248	GX-B1428/21-3-23026	2023. 7. 28	无缺陷迹痕显示。	
249	GX-B1428/21-3-23027	2023. 7. 28	无缺陷迹痕显示。	

250	GX-B1495/20-3-233172 ~ 233191	2023年7月28日	本次共检高压开关柜 20台，20台所检项目合格	
251	GX-B1495/20-3-233192 ~ 233195	2023年7月28日	本次共检高压开关柜 4台，4台所检项目合格	

252	GX-B1495/20-3-233196 ~ 233207	2023年7月28日	本次共检高压开关柜 12台，12台所检项目合格	
253	GX-B1495/20-3-233208 ~ 233214	2023年7月28日	本次共检高压开关柜 7台，7台所检项目合格	

254	GX-B1495/20-3-233215 ~ 233227	2023年7月28日	本次共检高压开关柜 13台，13台所检项目合格	 <p>A photograph showing several workers in white protective suits and red hard hats working in a control room. They are gathered around a large piece of equipment, possibly a switchgear, with various panels and cables visible. A yellow date stamp '2023.07.28' is present in the bottom right corner of the image.</p>
255	GX-B1495/20-3-233228 ~ 233234	2023年7月28日	本次共检高压开关柜 7台，7台所检项目合格	 <p>A photograph showing a worker in a white protective suit and red hard hat inspecting a high-voltage switchgear in a control room. The worker is standing next to a large piece of equipment with various panels and cables. A yellow date stamp '2023.07.28' is present in the bottom right corner of the image.</p>

256	GX-B1495/20-3-233235 ~ 233239	2023年7月28日	本次共检高压开关柜 5台，5台所检项目合格	
257	GX-B1495/20-3-233346 ~ 233350	2023年7月28日	本次共检高压开关柜 5台，5台所检项目合格	

258	GX-B1495/20-3-233351 ~ 233358	2023年7月28日	本次共检高压开关柜 8台，8台所检项目合格	
259	GX-B1354/20-3-23012	2023年7月28日	电网接地电容电流符合规定	


260	GX-B1354/20-3-23013	2023年7月28日	电网接地电容电流符合规定	
261	GX-B1351/21-3-23001 ~ 23002	2023年7月28日	本次共检矿用隔爆型检漏继电器2台, 2台矿用隔爆型检漏继电器所检项目合格。	

262	GX-B1352/21-3-23331 ~ 23363	2023年7月28日	本次共检矿用防爆低压交流真空馈电开关33台, 33台所检项目合格。	
263	GX-B1352/21-3-23364 ~ 23393	2023年7月28日	本次共检矿用防爆低压交流真空馈电开关30台, 30台所检项目合格。	

264	GX-B1495/20-3-233325 ~ 233338	2023年7月28日	本次共检高压开关设备14台，14台高压开关设备所检项目合格。	
265	GX-B1547/20-3-23001 ~ 23011	2023年7月28日	本次共检继电保护装置11台，11台继电保护装置所检项目合格。	

266	GX-B1547/20-3-23012 ~ 23025	2023年7月28日	本次共检继电保护装置14台，14台继电保护装置所检项目合格。	
267	GX-B1310/21-3-23090	2023年7月31日	未发现超过 $\Phi 2\text{mm}$ 当量直径的缺陷。	

268	GX-B1310/21-3-23091	2023年7月31日	未发现超过 $\Phi 2\text{mm}$ 当量直径的缺陷。	
269	GX-B1310/21-3-23092	2023年7月31日	未发现超过 $\Phi 2\text{mm}$ 当量直径的缺陷。	

270	GX-B1310/21-3-23093	2023年7月31日	未发现超过 $\Phi 2\text{mm}$ 当量直径的缺陷。	
271	GX-B1428/21-3-23020	2023年7月31日	无缺陷痕迹显示	

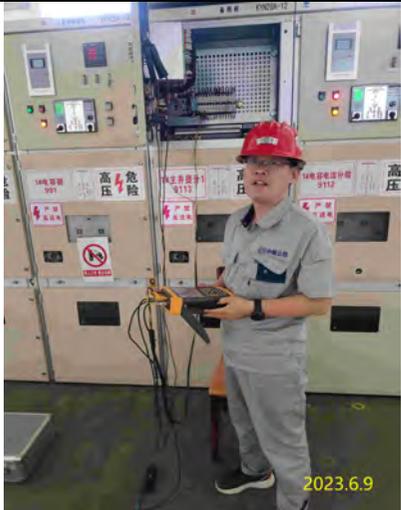
272	GX-B1428/21-3-23021	2023年7月31日	无缺陷痕迹显示	
273	GX-B1428/21-3-23022	2023年7月31日	无缺陷痕迹显示	

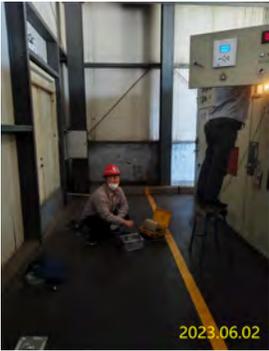
274	GX-B1428/21-3-23023	2023年7月31日	无缺陷痕迹显示	
275	GX-B1404/20-3-23028	2023. 7. 31	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。	

276	GX-B1404/20-3-23029	2023. 7. 31	<p>所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。</p>	
277	GX-B1404/20-3-23030	2023. 7. 31	<p>所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。</p>	

278	GX-B1404/20-3-23031	2023. 7. 31	<p>所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。</p>	
279	GX-B1404/20-3-23032	2023. 7. 31	<p>所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。</p>	

280	GX-B1404/20-3-23033	2023. 7. 31	<p>所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。</p>	
281	GX-B1404/20-3-23034	2023. 7. 31	<p>所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。</p>	

282	GX-B1404/20-3-23035	2023. 7. 31	<p>所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。</p>	 <p>2023.6.9</p>
283	GX-B1404/20-3-23036	2023. 7. 31	<p>所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。</p>	 <p>2023.6.9</p>

284	GX-B1495/20-3-233948~233949	2023年7月30日	本次共检高压开关柜 2台，2台高压开关柜所 检项目合格。	
285	GX-B1495/20-3-234001~234003	2023年7月30日	本次共检高压开关柜 3台，3台所检项目合格 。	

286	GX-B1495/20-3-233950~233969	2023年7月30日	本次共检高压开关柜20台，20台高压开关柜所检项目合格。	
287	GX-B1495/20-3-233970~233978	2023年7月30日	本次共检高压开关柜9台，9台高压开关柜所检项目合格。	

288	GX-B1495/20-3-233979~233998	2023年7月30日	本次共检高压开关柜20台，20台所检项目合格。 。	 A photograph showing three workers in safety gear (hard hats, work clothes) inspecting a row of high-voltage electrical switchgear. One worker is kneeling in the foreground, another is standing to the left, and a third is standing further back to the right. The date stamp '2023.06.08' is visible in the bottom right corner of the photo.
289	GX-B1329/21-3-23178~23180	2023年7月30日	本次共检氧化锌避雷器3组，3组氧化锌避雷器所检项目合格。	 A photograph showing workers inspecting zinc oxide surge arresters. One worker is standing on a concrete base next to a red surge arrester. Another worker is partially visible on the left. The ground is paved with grey tiles. The date stamp '2023.06.08' is visible in the bottom right corner of the photo.

290	GX-B1329/21-3-23181~23182	2023年7月30日	本次共检氧化锌避雷器2组，2组氧化锌避雷器所检项目合格。	
291	GX-B1323/21-3-23275~23280	2023年7月30日	本次共检三相交流电动机6台，6台三相交流电动机所检项目合格。	

292	GX-B1323/21-3-23281~23284	2023年7月30日	本次共检三相交流电动机4台，4台三相交流电动机所检项目合格。	
293	GX-B1321/20-3-231638~231639	2023年7月30日	本次共检电力电缆2条，2条电力电缆所检项目合格。	

294	GX-B1321/20-3-231640~231641	2023年7月30日	本次共检电力电缆2条， 2条电力电缆所检项目合格。	
295	GX-B1321/20-3-231642~231647	2023年7月30日	本次共检电力电缆6条， 6条电力电缆所检项目合格。	

296	GX-B1321/20-3-231648~231653	2023年7月30日	本次共检电力电缆6条， 6条电力电缆所检项目合格。	
297	GX-B1321/20-3-231654~231661	2023年7月30日	本次共检电力电缆8条， 8条电力电缆所检项目合格。	

298	GX-B1321/20-3-231662~231668	2023年7月30日	本次共检电力电缆7条， 7条电力电缆所检项目合格。	
299	GX-B1312/20-3-23594~23595	2023年7月30日	本次共检电力变压器 2台，2台电力变压器所 检项目合格。	


300	GX-B1312/20-3-23596~23598	2023年7月30日	本次共检电力变压器3台，3台电力变压器所检项目合格。	
301	GX-B1312/20-3-23599~23600	2023年7月30日	本次共检电力变压器2台，2台电力变压器所检项目合格。	

302	GX-B1312/20-3-23601~23602	2023年7月30日	本次共检电力变压器 2台，2台电力变压器所 检项目合格。	
303	GX-B1312/20-3-23603-23604	2023年7月30日	本次共检电力变压器 2台，2台电力变压器所 检项目合格。	

304	GX-B1312/20-3-23605~23610	2023年7月30日	本次共检电力变压器6台，6台电力变压器所检项目合格。	 A photograph showing a worker in a red hard hat and safety gear working on a power transformer. The worker is standing next to a large red cylindrical component of the transformer. The date stamp in the bottom right corner of the photo reads "2023.06.04".
305	GX-B1312/20-3-23591~23593	2023年7月30日	本次共检电力变压器3台，3台电力变压器所检项目合格。	 A photograph showing a worker in a red hard hat working on a power transformer. The worker is standing on a platform or scaffolding, reaching up to work on the transformer. The date stamp in the bottom right corner of the photo reads "2023.06.03".

306	GX-B1328/20-3-23155	2023年7月28日	本次共检绝缘手套 130只，130只绝缘手套合格	 <p>2023.6.8</p>
307	GX-B1328/20-3-23156	2023年7月28日	本次共检绝缘鞋130只， 130只绝缘鞋合格	 <p>2023.6.8</p>

308	GX-B1328/20-3-23157	2023年7月28日	本次共检验电器50只，50只验电器合格	
309	GX-B1328/20-3-23158	2023年7月28日	本次共检便携式接地和接地短路装置45套，45套便携式接地和接地短路装置合格。	

310	GX-B1328/20-3-23159	2023年7月28日	本次共检绝缘胶垫60件， 60件绝缘胶垫合格。	
311	GX-B1495/20-3-232974 ~ 232986	2023年7月28日	本次共检高压开关设备13 台，13台高压开关设备所 检项目合格。	

312	GX-B1495/20-3-232987 ~ 232998	2023年7月28日	本次共检高压开关设备12台，12台高压开关设备所检项目合格。	
313	GX-B1495/20-3-232999 ~ 233009	2023年7月28日	本次共检高压开关设备11台，11台高压开关设备所检项目合格。	

314	GX-B1495/20-3-233010 ~ 233022	2023年7月28日	本次共检高压开关设备13台，13台高压开关设备所检项目合格。	
315	GX-B1495/20-3-233023 ~ 233035	2023年7月28日	本次共检高压开关设备13台，13台高压开关设备所检项目合格。	

316	GX-B1495/20-3-233154 ~ 233170	2023年7月28日	本次共检高压开关设备17台，17台高压开关设备所检项目合格。	
317	GX-B1495/20-3-232941 ~ 232947	2023年7月28日	本次共检高压开关设备7台，7台高压开关设备所检项目合格。	

318	GX-B1495/20-3-232948 ~ 232955	2023年7月28日	本次共检高压开关设备8台，8台高压开关设备所检项目合格。	
319	GX-B1495/20-3-232956 ~ 232966	2023年7月28日	本次共检高压开关设备11台，11台高压开关设备所检项目合格。	

320	GX-B1495/20-3-232967 ~ 232973	2023年7月28日	本次共检高压开关设备7台，7台高压开关设备所检项目合格。	
321	GX-B1495/20-3-233036 ~ 233044	2023年7月28日	本次共检高压开关设备9台，9台高压开关设备所检项目合格。	

322	GX-B1495/20-3-233045 ~ 233052	2023年7月28日	本次共检高压开关设备8台，8台高压开关设备所检项目合格。	 A photograph showing a worker in a red hard hat and safety vest inspecting a high-voltage switchgear cabinet. The worker is standing on a yellow step ladder. The date stamp in the bottom right corner of the photo is 2023.6.11.
323	GX-B1495/20-3-2323053 ~ 233064	2023年7月28日	本次共检高压开关设备12台，12台高压开关设备所检项目合格。	 A photograph showing a worker in a red hard hat and safety vest inspecting high-voltage switchgear equipment in a control room. The worker is kneeling on the floor, and another person is visible in the background. The date stamp in the bottom right corner of the photo is 2023.6.12.

324	GX-B1495/20-3-233065 ~ 233078	2023年7月28日	本次共检高压开关设备14台，14台高压开关设备所检项目合格。	
325	GX-B1495/20-3-233079 ~ 233089	2023年7月28日	本次共检高压开关设备11台，11台高压开关设备所检项目合格。	

326	GX-B1495/20-3-233090 ~ 233101	2023年7月28日	本次共检高压开关设备12台，12台高压开关设备所检项目合格。	
327	GX-B1495/20-3-233102 ~ 233120	2023年7月28日	本次共检高压开关设备19台，19台高压开关设备所检项目合格。	

328	GX-B1495/20-3-233121 ~ 2323128	2023年7月28日	本次共检高压开关设备8台，8台高压开关设备所检项目合格。	
329	GX-B1495/20-3-233129 ~ 233137	2023年7月28日	本次共检高压开关设备9台，9台高压开关设备所检项目合格。	

330	GX-B1495/20-3-233138 ~ 233148	2023年7月28日	本次共检高压开关设备11台，11台高压开关设备所检项目合格。	
331	GX-B1495/20-3-233149 ~ 233153	2023年7月28日	本次共检高压开关设备5台，5台高压开关设备所检项目合格。	

332	GX-B1495/20-3-233340 ~ 233343	2023年7月28日	本次共检高压开关设备4台，4台高压开关设备所检项目合格。	 A photograph showing two workers in orange protective suits and red hard hats inspecting high-voltage electrical equipment. The date '2023.6.28' is visible in the bottom right corner of the image.
-----	-------------------------------	------------	------------------------------	--